


VOLTAGE REFERENCE TUBE
TUBE ÉTALON DE TENSION
PRÄZISIONSSPANNUNGSSTABILISIERUNGSRÖHRE

Dimensions in mm
Dimensions en mm
Abmessungen in mm

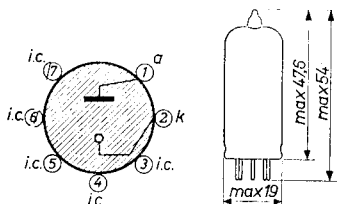

Base, culot, Sockel: Miniature 7 p.

Characteristics
Caractéristiques
Kenndaten

- Column I: Setting of the tube and typical (average) measuring results of new tubes
II: Characteristic range values for equipment design
Colonne I: Valeurs pour le réglage du tube et les résultats moyens de mesures sur tubes neufs
II: Gamme de valeurs caractéristiques pour l'étude d'équipements
Spalte I: Einstelldaten der Röhre und mittlere Messergebnisse neuer Röhren
II: Charakteristischer Wertbereich für Gerätentwurf

- Remark : Equilibrium conditions are reached within 1 minute
Observation: L'état d'équilibre est obtenu en moins d'une minute
Bemerkung : Der Gleichgewichtszustand wird innerhalb einer Minute erhalten

	I	II
$V_a (I_a = 4,5 \text{ mA}) =$		82,6-84,1 V ¹⁾
$V_{ign} =$		< 130 V ²⁾
Voltage jumps Sauts de la tension ($I_a = 3,5-6 \text{ mA}$) = Spannungssprünge		< 1 mV
Noise voltage Tension de bruit ($f = 30-10000 \text{ c/s}$) = Rauschspannung	100	μV_{eff}
$R_i =$		110-350 Ω
$\Delta V_a / \Delta t$ ($t_{\text{bulb}} = 25-120 \text{ }^\circ\text{C}$) = -0,003		%/ $^\circ\text{C}$ ³⁾

1) 2) 3) See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

Characteristics (continued)
 Caractéristiques (suite)
 Kenndaten (Fortsetzung)

Variation of V_a during continuous operation at $I_a = 4.5 \text{ mA}$
 Variation de V_a pendant fonctionnement continu à $I_a = 4,5 \text{ mA}$
 Änderung von V_a während Dauerbetrieb bei $I_a = 4,5 \text{ mA}$

During the first 300 hours
 Pendant les premières 300 heures
 Während der ersten 300 Stunden

	II
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$) =	0 - + 0,35 V
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 100 \text{ }^\circ\text{C}$) =	-0,1 - + 0,5 V
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$) =	0 - + 2 V

300-2500 hours, heures, Stunden

	II
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$) =	0 - + 0,2 V
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 100 \text{ }^\circ\text{C}$) =	0 - + 0,2 V
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$) =	-2 - + 4 V

300-10000 hours, heures, Stunden

	II
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$) =	+ 0,05 - + 0,35 V
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 100 \text{ }^\circ\text{C}$) =	+ 0,05 - + 0,35 V

Variation of V_a during storage and stand-by
 Variation de V_a pendant le magasinage et l'attente
 Änderung von V_a während der Lagerung und in Bereitschaftsstellung

During the first 500 hours
 Pendant les premières 500 heures
 Während der ersten 500 Stunden

	II
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$) =	$\left\{ \begin{array}{l} \text{negligible} \\ \text{négligeable} \\ \text{vernachlässigbar} \end{array} \right.$
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 100 \text{ }^\circ\text{C}$) =	< 1,5 V ⁴⁾

During the first 3000 hours
 Pendant les premières 3000 heures
 Während der ersten 3000 Stunden

	II
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$) =	$\left\{ \begin{array}{l} \text{negligible} \\ \text{négligeable} \\ \text{vernachlässigbar} \end{array} \right.$
ΔV_a ($t_{\text{bulb}} = 100 \text{ }^\circ\text{C}$) =	< 6 V ⁴⁾

⁴⁾ See page 3; voir page 3; siehe Seite 3

Page 1; Seite 1

- 1) Variation from tube to tube. $I_a = 4.5$ mA is the preferred operating current
Variation suivant le tube considéré. $I_a = 4,5$ mA est le courant de régime conseillé
Streuung einzelner Exemplare. $I_a = 4,5$ mA ist der empfohlene Betriebsstrom
- 2) The effective resistance in series with the tube should never be less than 2 k Ω . In total darkness an ignition delay up to 5 sec may occur
La résistance efficace en série avec le tube ne doit jamais être inférieure à 2 k Ω . Dans l'obscurité totale il peut se présenter un retard de l'amorçage jusqu'à 5 sec.
Der wirksame Widerstand in Reihe mit der Röhre soll niemals kleiner als 2 k Ω sein. In völliger Dunkelheit kann eine Zündverzögerung bis zu 5 Sek. auftreten.
- 3) See page A. The curve of the temperature coefficient as a function of t_{bulb} is continuous and repeatable
Voir page A. La courbe du coefficient de température en fonction de t_{bulb} est continue et reproductible.
Siehe Seite A. Die Kurve des Temperaturkoeffizienten als Funktion von t_{bulb} ist stetig und reproduzierbar

Page 2; Seite 2


- 4) Subsequent operation for approximately 50 hours at $I_a = 4,5$ mA and $t_{bulb} < 100$ °C will restore V_a to within 0.2 V of its original value
Fonctionnement consécutif pendant environ 50 heures à $I_a = 4,5$ mA et $t_{bulb} < 100$ °C ramènera V_a à sa valeur originelle $\pm 0,2$ V.
Nachfolgender Betrieb während etwa 50 Stunden bei $I_a = 4,5$ mA und $t_{bulb} < 100$ °C wird V_a wieder nach seinem Anfangswert $\pm 0,2$ V zurückführen

Limiting values (absolute limits)
 Caractéristiques limites (limites absolues)
 Grenzdaten (absolute Grenzwerte)

	I_a	= min. 3,5 mA = max. 6,0 mA
	I_a { start initial Anfang }	= max. 10 mA ¹⁾
	$-V_a$	= max. 50 V
t_{bulb}	{ during operation pendant le fonctionnement während des Betriebs }	= max. 150 °C ²⁾
t_{bulb}	{ during storage and stand-by pendant le magasinage et l'attente während Lagerung und in Bereit- schaftsstellung }	= max. 100 °C

¹⁾ To be restricted for long life to approximately 30 sec once or twice in each 8 hours use
 Pour obtenir une longue durée de vie, la durée de cette valeur doit être limitée à environ 30 sec une ou deux fois par chaque période de 8 heures de fonctionnement
 Zur Erhaltung einer langen Lebensdauer soll dieser Wert nicht länger als 30 Sek. und nicht mehr als ein- oder zweimal in jeder Periode von 8 Betriebsstunden auftreten

²⁾ During conduction t_{bulb} is approximately $t_{amb} + 20$ °C
 Pendant la conduction t_{bulb} est environ $t_{amb} + 20$ °C
 Wenn die Röhre Strom führt ist t_{bulb} etwa gleich $t_{amb} + 20$ °C

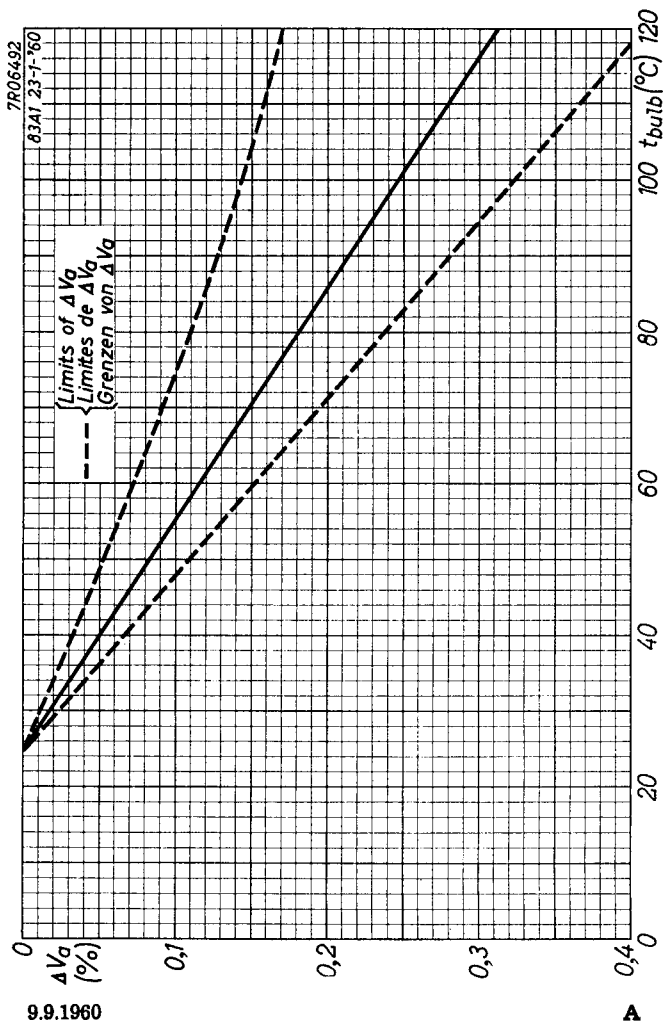

PHILIPS



*Electronic
Tube*

HANDBOOK

page	83A1 sheet	date
1	1	1960.09.09
2	2	1960.09.09
3	3	1960.09.09
4	4	1960.09.09
5	A	1960.09.09
6	FP	1999.07.25